
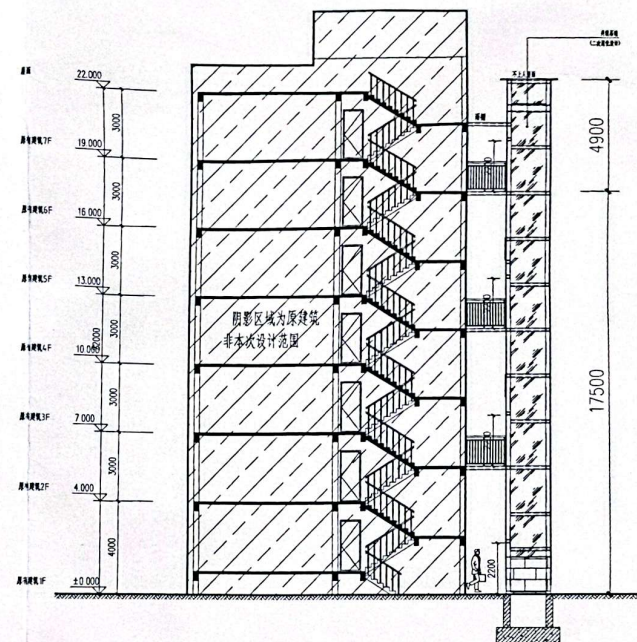
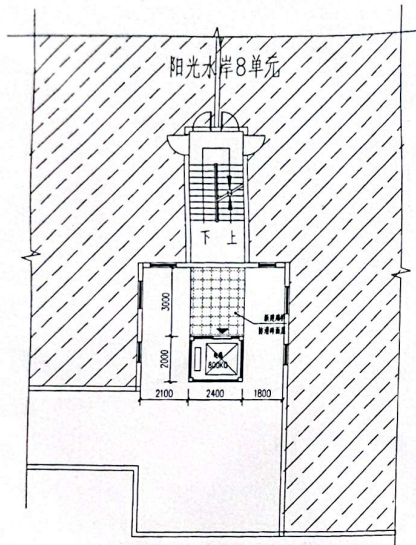


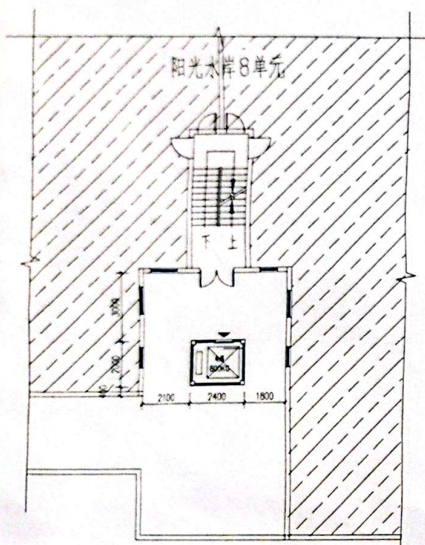

钢结构井道电梯主要规格						
型号		无机房曳引式电梯				
型号	SE6000/N-S					
额定人数	载重	10A	800kg			
轿厢尺寸	1400×1350×2400					
井内尺寸	800宽(1)×2100(高度+H)					
停止层数		7层	4站	4门		
开门方式	中分			速度	2.1	
控制方式	变频	额定速度(m/s)		5.0		
驱动方式	VVVF	主电动机(KW)		13		
电源要求	动力电压	380V±23%/50Hz				
制动器	(三相五线制)	照明电压		220V/220V±5%		
		制动电机功率不大于1.5Q				
额定速度	[R] 1.55 [R] 3.88 [R] 2.1	额定载重		K 4800		
	[KN] R2 [L] 2 [R] 4 [R] 6 [R] 17	额定速度		S 1500		
以上数据皆为单台电梯所需数值						
1、本安装说明书适用于用水泥作为支承材料所建梯套。 2、由大截面电缆至电动机之导线，应按国家现行标准布线系统。 3、修理或调整电梯时之安全注意。 4、在修理或调整时，务必关闭入口门并挂上安全防止使用牌。 5、其他事项：[C]30mm以下 [E]最高允许 [D]最高运行速度 井道总长 Q 235SBR 200-200+0 井道宽度 Q 235SBR 100-100+0 轿厢深度 Q 235SBR 100-100+0 轿厢高度 Q 235SBR 100-100+0 厅门高度 Q 235SBR 100-100+0 井道壁厚度 12.0mm-由不锈钢板制成 油漆、漆面防腐防锈 轿厢包衬 12.0mm-由不锈钢板制成 井道壁厚度 16mm-金属板厚度 6.5mm-钢板厚度 井道重量 Q 426×75+Q 426×61钢板厚度。						
5、井道之垂直度与水平度：A 垂直公差≤30mm 0~25mm B 水平公差≤50mm 0~35mm C 平整度公差≤70mm 0~50mm 6、曳引钢丝绳与轿厢及导轨接触点，不得有尖锐物摩擦。 7、轿厢与导轨的间隙，在各段不得超过15mm；每隔15m以内设置安全钳[C]350mm-高1000mm)。						
注：1 本土建技术条件为电梯土建图的重要组成部分，必须严格遵守。						
未定事宜，请咨询国家标准图集GB7588-2003相关条款。						
2 如果土建技术条款与布置图施工，由用户负责变更，由此而造成后果均由用户承担。						
3 以上井道尺寸如有变更，请及时以书面通知告知我公司，且要得到我公司认可可更改。						
图纸确认：用户(单位)完全同意按照此图规格尺寸制造						
确认						
日期		<公司盖章>				
项目名称	大足区阳光水岸8单元增设电梯					
图纸编号	SMTDJ-DZYGSA-L-1					
绘图		电梯土建布置图				
校对		初始出图日期 2024.08.27				
审核		单位: mm 共1页,第1页				
施密特电梯有限公司 Schmidt Elevator Co.,Ltd						

陈希乾 周颖 蒋勇 周小林 叶心磨 吴永珍
高村 吴中彦 何明 代维 胡中义 周永胜 冯永江
何其亚

李益 胡刚 杨刚 黄继刚 于文指
胡刚 周刚 陈有艳
李彬 杨燕 王朝艳 明杭