
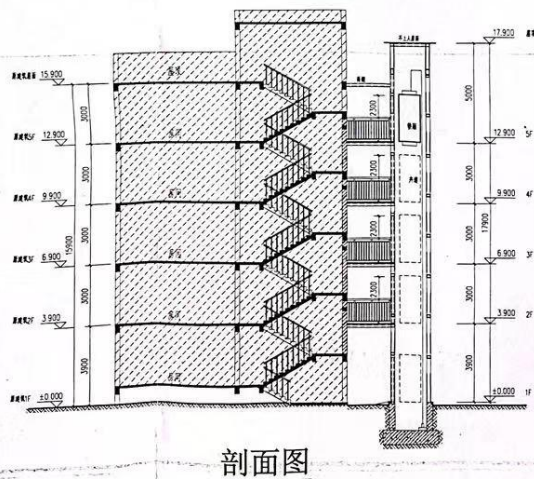
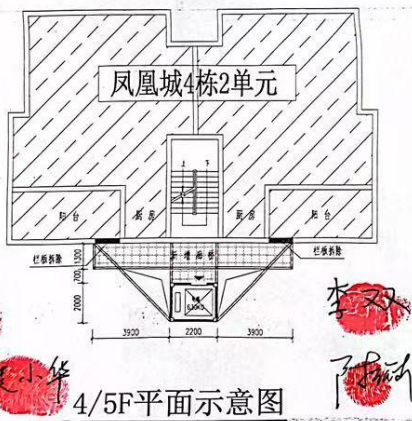
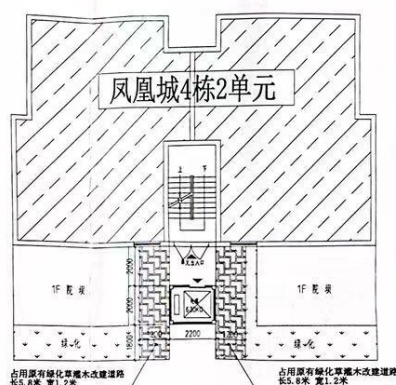


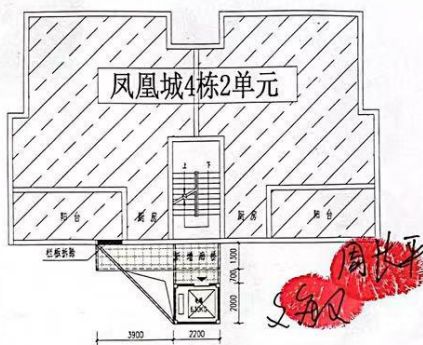

钢结构井道电梯主要规格			
型 号		无机房乘客电梯	
额定人数 载重		SE6000/N/S-BA 630kg	
轿厢内尺寸		1200×1300×2400	
出入口尺寸		800高度(J)/12100(高度)HH)	
停止层数		5层 5站 5门	
开门方式		中分	列选比 2 : 1
驱动方式		单梯	额定速度(m/s) 4.0
制动方式		VVVF	3电机功率(KW) 1.3
电源要求 (三相五线制)		动力电压: 380±7% V/50Hz 照明电压: 220V V/50Hz 安全电压: 不大于交流电安全电压或直流电安全电压	
控制柜点为 I		55 I Q3 88 I A5 21	速度误差K 4.900
(KCN) R2		42 R4 68 R6 17	制动深度S 1500
以上数据均为每台电梯所需数量			
1、主竖井壁预埋件须用优质钢板制作，不得锈蚀。 2、由大钢梁固定曳引绳头之锚固。根据钢丝绳规格做锚固试验。 3、安装钢丝绳时须先检查合格。 4、曳引绳与绳头连接处须符合下列规定：			
钢丝绳型号		C130型钢丝绳	12股钢丝绳
钢丝绳直径		Q235B82.500-2700-6	
钢丝绳强度		Q235B82.500-100-5	
钢丝绳长度		Q235B82.500-200-200-5	
钢丝绳附件		Q235B82.500-100-5-4	
钢丝绳固定		Q 76.5mm 钩头，钩头固定钩头，钩头固定钩头，钩头固定钩头	
钢丝绳固定		1270mm 条不固定钩头	
钢丝绳附件		18mm 条不固定钩头，76.5mm 钩头固定钩头	
钢丝绳固定		Q 4.2x75+5 Q 4.2x75+5mm 钩头	
5、井道之垂直度公差应符合：A 要求每米≤30mm；C 0~25mm B 要求每米≤30mm；D 0~35mm E 要求每米≤30mm；F 0~50mm			
6、在底坑地面并应作平整处理，70mm 厚钢板，每隔11m 设一块安全全门（350mm×1800mm）。			
注：1 本土技术条件为电梯上肢布置图的重要组成部分，必须严格遵守。			
决定事宜，请参国家电梯标准GB7586-2003相关规定。 2 如果土建技术不符合设计布置图施工，由用户负责整改，由此而造成 的后果应由用户承担。			
3 以上井道尺寸如有变更，请及时通知本公司技术人员，以便得到到 公司可以方便解决。			
图纸确认：_____ 日期：_____ 确认：_____ 日期：_____			
项目名称 风系统4台2元增设电梯 图纸编号 SMTD-J-FHC-4-2-L1 绘图 张一 电路施工图布置 校对 孙一 初始出图日期 20250408 审核 _____ 单位 mm 共1页，第1页			
 施密特电梯有限公司 Schmidt Elevator Co., Ltd.			