




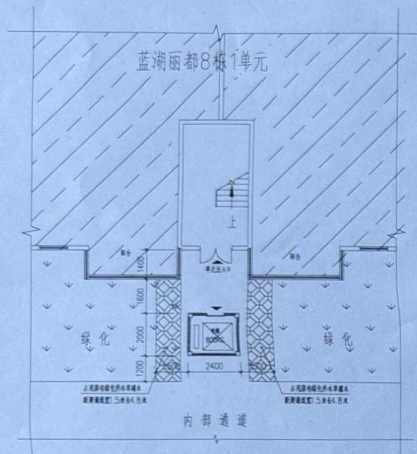


1楼平面示意图

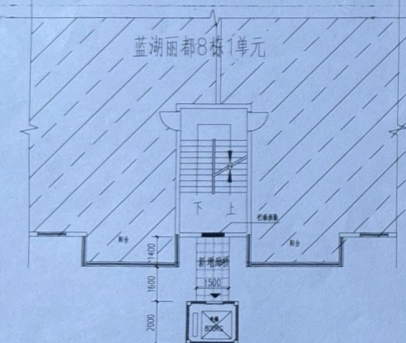

4.5/6.5层平面示意图

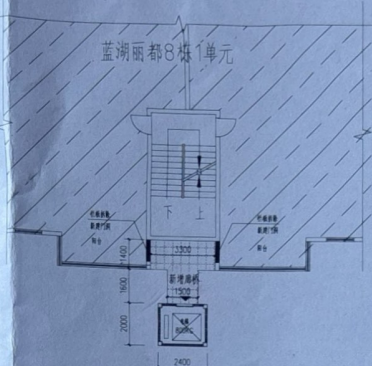

3层平面示意图

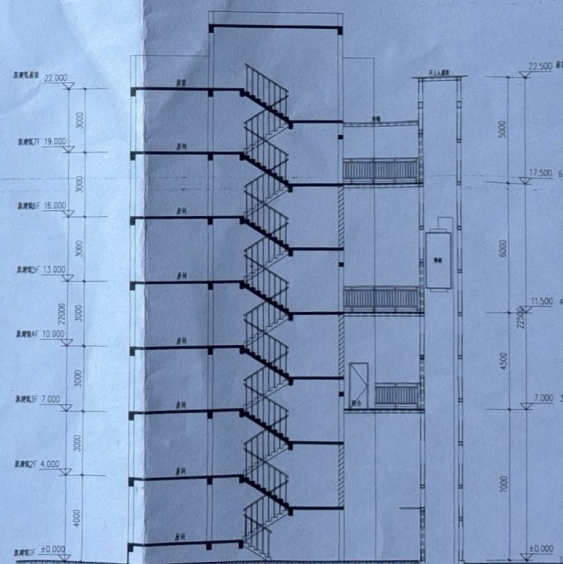

剖面示意图

钢结构井道电梯主要规格

规格	无机纤维复合板
型号	SE6000/N-S
额定人数/载重	10人/800kg
轿厢内尺寸	1400x1350x2400
出入口尺寸	800宽度(J) x 2100(高度+H)
停止楼层	7层 4站 4门
开门方式	中分 曳引比 2:1
控制方式	单梯 额定速度(m/s) 1.0
驱动方式	VVVF 主机电率(KW) 5.3
电源要求	动力电源 380±7%V/50Hz
(三相五线制)	照明电源 220V/20A/50Hz
	接地电阻值不大于4Ω
载重及反力	R1 55 R3 88 R5 21 顶层高度K 4800
(KN)	R2 42 R4 68 R6 17 底层高度S 1500

以上数据均为单台电梯所需数据

1. 本工建技术条件为电梯土建布置图的重要组成部分，必须严格遵守。
2. 由大德机电安装单位负责电梯之动力、照明设备及单梯接地系统。
3. 你设置电梯机械之限制条件。
4. 在电梯工程竣工前，在各出入口门处设置安全警示牌。

5. 井道之垂直度公差值：A 提升高度≤30m：0~25mm
B 提升高度≤50m：0~35mm
C 提升高度≤70m：0~50mm
6. 底坑地面应平整并应做防水层，不得有积水及渗漏。
7. 有不同井道时，在停止层应设隔墙11m时，每隔11m以内应设置安全门(350mm×高1800mm)。

- 注：1. 本工建技术条件为电梯土建布置图的重要组成部分，必须严格遵守。
2. 如果土建技术条件及布置图施工，由用户负责整改，由此而造成的后果均由用户承担。
3. 以上井道尺寸如有变更，请及时与本公司联系，且要得到我公司认可方可施工。

图纸确认：用户签字确认后，方能按此图施工。

确认

日期

项目名称	大足区蓝湖都8栋1单元增设电梯
图纸编号	SMTDJ-DZQLHLD-8-1-L1
检 图	电 梯 土 建 布 置 图
校 对	初始出图日期 20250515
审 核	单位：mm 共1页，第1页



施密特电梯有限公司
Schmidt Elevator CO., Ltd

空白处为签字盖章处
 廖文朋 廖文朋 江乾勇
 廖文朋 廖文朋 廖文朋
 廖文朋 廖文朋 廖文朋

