




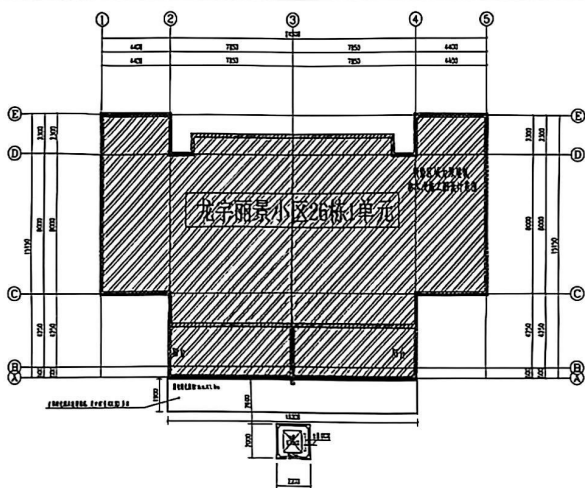

一层平面布置图 1:100

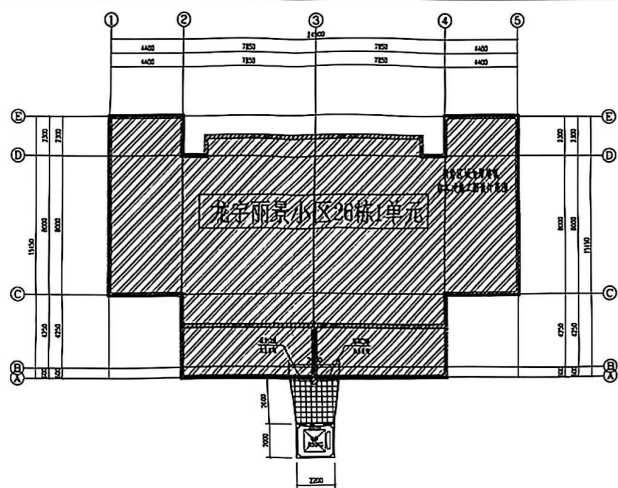




三层平面布置图 1:100

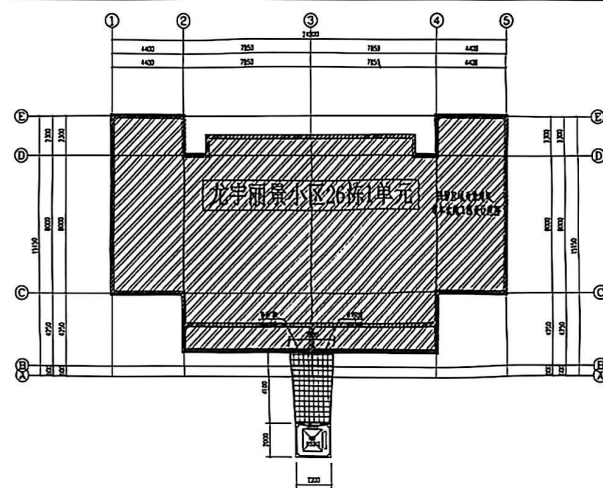

六层平面布置图 1:100

李本、谭曦、蒋文均、熊少和、覃强烈、罗中萍
 蓝作江、李建新、张若松



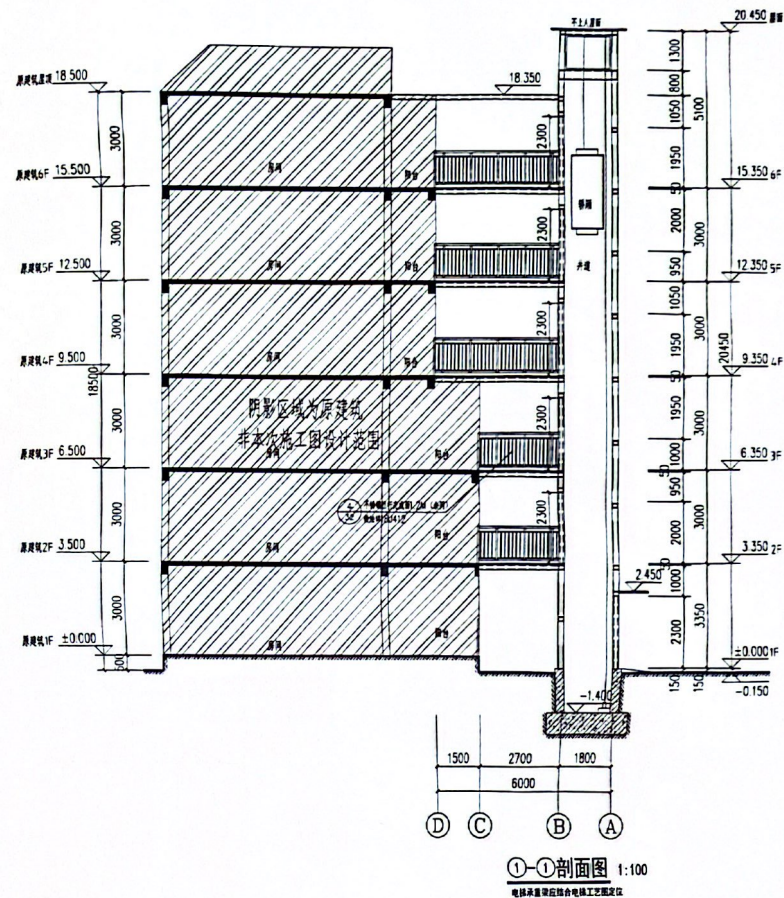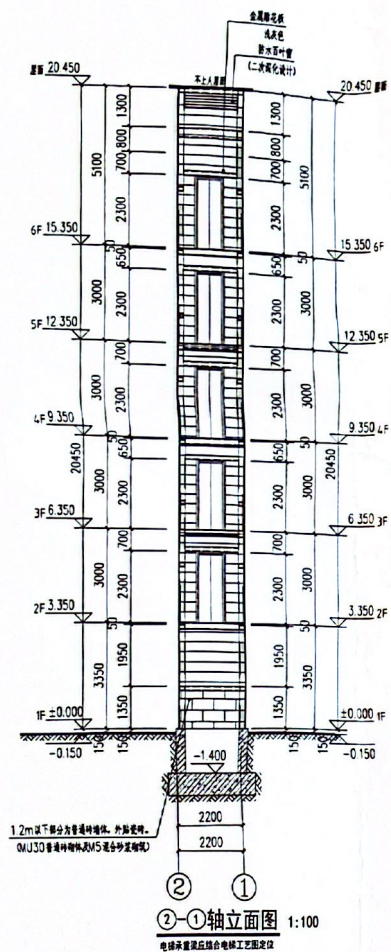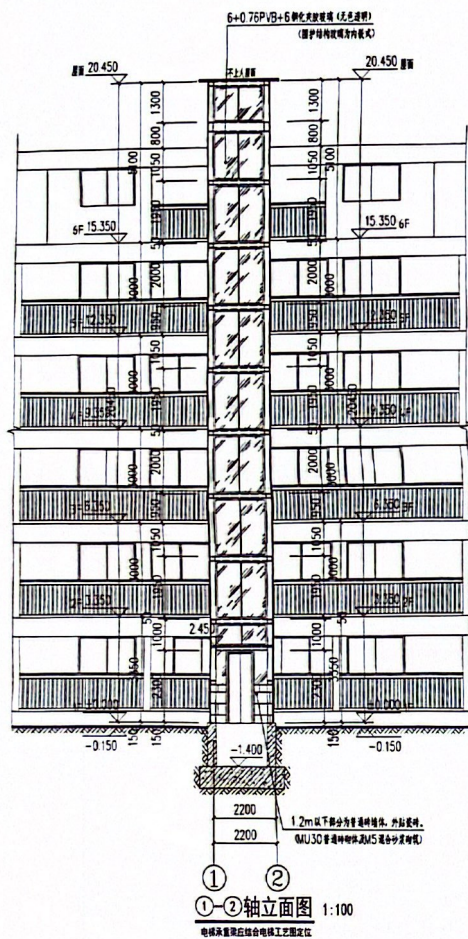

李平 譚賦 蔣之炯 熊和 覃結烈 羅建萍
吳作江 李建新 張貴源



章强烈(鄂东) 廖中萍

廖中萍

蒋之均(鄂东)

李建新

谭跃


彭永红

张永红


兰作江

钢结构井道电梯主要规格


张永红

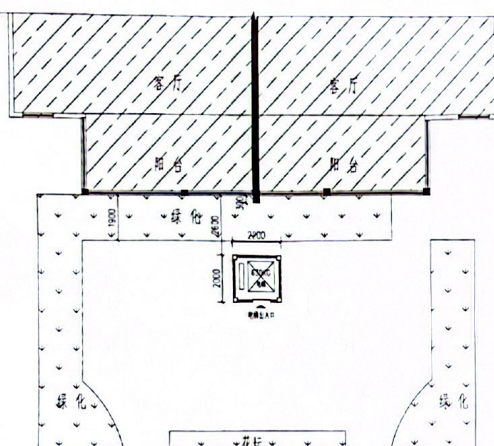


一层平面布置图 1:100

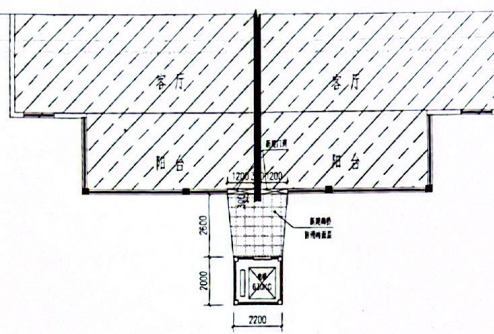

二/三层平面布置图 1:100

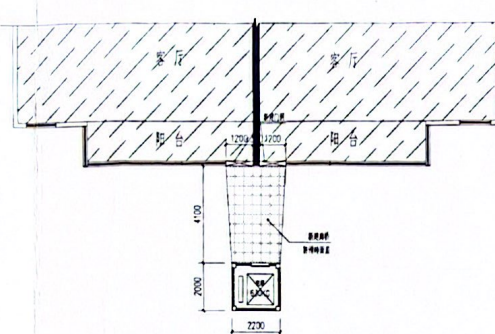

四、五、六层平面布置图 1:100

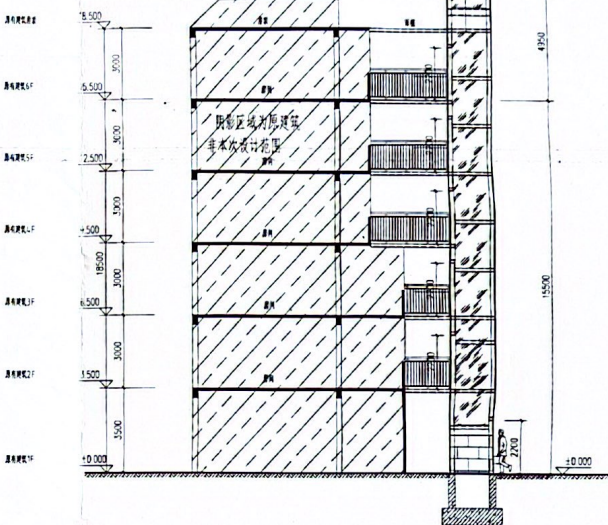

立面示意图

名称	无机房曳引电梯
型号	SE6000/N-S
额定人数/重量	8A 630kg
轿厢尺寸	1200×1300×2400
出入口尺寸	800(宽度)×1100(高度)
停止楼层	6层 6层 6层 6层
开门方式	中分 曳引式
控制方式	集选 额定速度(m/s)
驱动方式	VVVF 永磁同步电动机
电源要求	额定电压 380V/120V/50Hz
安全要求	额定电压 220V/20A/50Hz
其他要求	额定电压 220V/20A/50Hz

1. 本技术规范适用于无机房曳引电梯。
2. 本技术规范适用于额定速度不超过1.0m/s的电梯。
3. 本技术规范适用于额定载重量不超过630kg的电梯。
4. 本技术规范适用于额定功率不超过10kW的电梯。
5. 本技术规范适用于额定电压不超过380V的电梯。
6. 本技术规范适用于额定电流不超过20A的电梯。
7. 本技术规范适用于额定功率因数不低于0.9的电梯。
8. 本技术规范适用于额定效率不低于0.75的电梯。
9. 本技术规范适用于额定速度不低于0.5m/s的电梯。
10. 本技术规范适用于额定载重量不低于630kg的电梯。
11. 本技术规范适用于额定功率因数不低于0.9的电梯。
12. 本技术规范适用于额定效率不低于0.75的电梯。
13. 本技术规范适用于额定速度不低于0.5m/s的电梯。
14. 本技术规范适用于额定载重量不低于630kg的电梯。
15. 本技术规范适用于额定功率因数不低于0.9的电梯。
16. 本技术规范适用于额定效率不低于0.75的电梯。
17. 本技术规范适用于额定速度不低于0.5m/s的电梯。
18. 本技术规范适用于额定载重量不低于630kg的电梯。
19. 本技术规范适用于额定功率因数不低于0.9的电梯。
20. 本技术规范适用于额定效率不低于0.75的电梯。

注：1. 本技术规范适用于无机房曳引电梯。
2. 本技术规范适用于额定速度不超过1.0m/s的电梯。
3. 本技术规范适用于额定载重量不超过630kg的电梯。
4. 本技术规范适用于额定功率不超过10kW的电梯。
5. 本技术规范适用于额定电压不超过380V的电梯。
6. 本技术规范适用于额定电流不超过20A的电梯。
7. 本技术规范适用于额定功率因数不低于0.9的电梯。
8. 本技术规范适用于额定效率不低于0.75的电梯。
9. 本技术规范适用于额定速度不低于0.5m/s的电梯。
10. 本技术规范适用于额定载重量不低于630kg的电梯。
11. 本技术规范适用于额定功率因数不低于0.9的电梯。
12. 本技术规范适用于额定效率不低于0.75的电梯。
13. 本技术规范适用于额定速度不低于0.5m/s的电梯。
14. 本技术规范适用于额定载重量不低于630kg的电梯。
15. 本技术规范适用于额定功率因数不低于0.9的电梯。
16. 本技术规范适用于额定效率不低于0.75的电梯。
17. 本技术规范适用于额定速度不低于0.5m/s的电梯。
18. 本技术规范适用于额定载重量不低于630kg的电梯。
19. 本技术规范适用于额定功率因数不低于0.9的电梯。
20. 本技术规范适用于额定效率不低于0.75的电梯。

审核：[Signature]
日期：[Date]

项目名称：大邑县为善镇26栋电梯
图纸编号：SMTDJ-DZQL-YLJ-26-L1
设计：[Signature]
校对：[Signature]
审核：[Signature]
日期：20250612
单位：mm 共1页，第1页

施密特电梯有限公司
Schmidt Elevator CO., Ltd.



