


[illegible]


名 目	评价标准	评价结果
1. 项目概况	1	102.80
2. 项目评价	2	73.50
3. 项目评价	3	50.68
4. 项目评价	4	102.80
5. 项目评价	5	5.25
6. 项目评价	6	1
7. 项目评价	7	152.90

- [illegible]

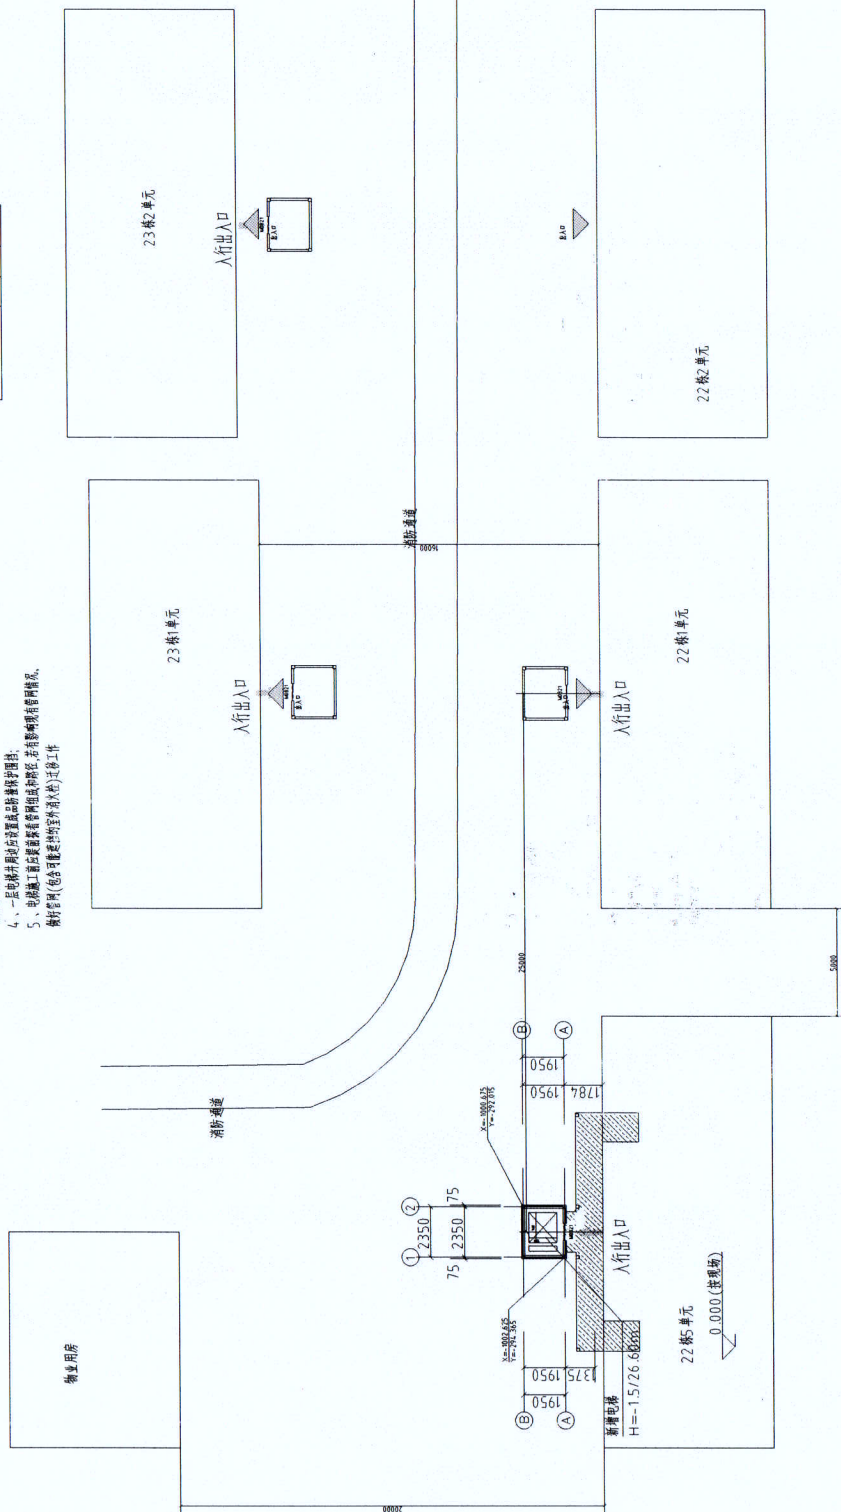

增設電梯總平面圖 1:100

[illegible]

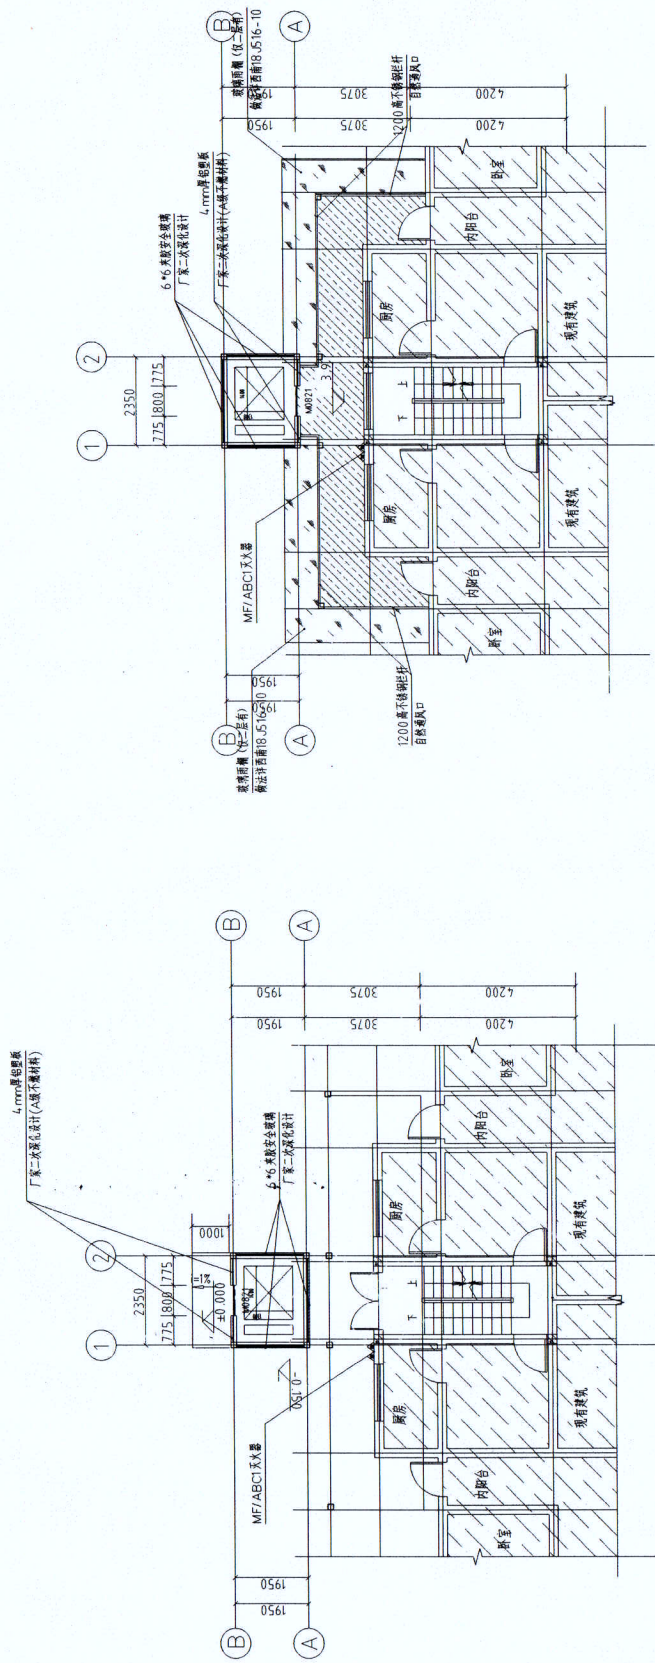


电梯二層平面图	1:100
本层建筑面积:	10.14 m ²

电梯一层平面图


△圖文表：每個圖文表記重兩頁半，共計全種文表四頁表。

[illegible]

电焊机参数						
电焊机型号	额定功率	额定电压 (V)	额定线径	额定线径	额定线径	备注
	800kg	1.0mm	1300-1400	800-1200	7500 (2400/角)	需将电焊机接至工作电压的电源插座，使用电焊机时
电焊机参数						
电焊机型号	额定功率	额定电压 (V)	额定线径	额定线径	额定线径	备注
	AC-10 380V 50Hz 2mm					电焊机应接至三相五线制电源，使用时应接至电焊机的工作电压

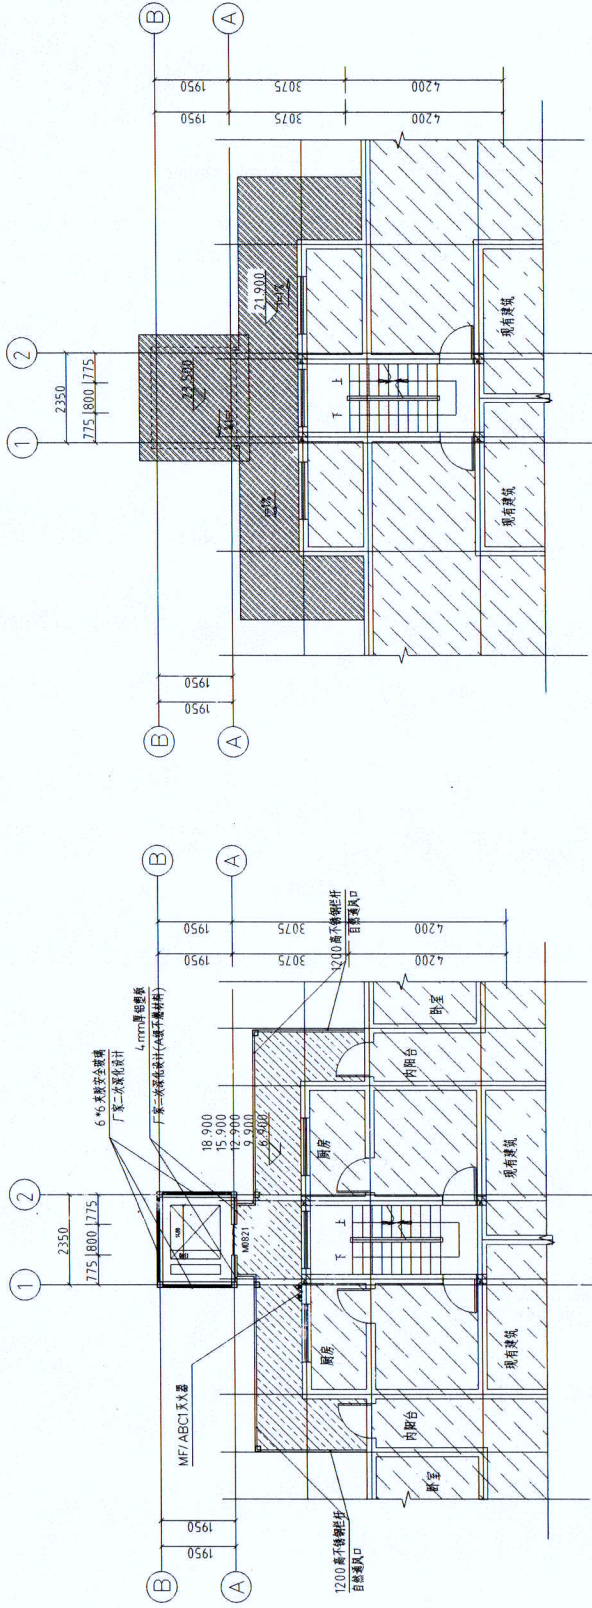

重庆合众建筑设计有限公司 Chongqing Hanzhong Building Planning Design Co., Ltd.		项目编号 PROJECT NO.	AS50032928
负责人 CEO	陈松林 CHEN SONG LIN	专业 SPECIALTY	建筑规划与建筑设计 ARCHITECTURAL PLANNING & DESIGN
电话 TEL	023-65862719	地址 ADDRESS	
传真 FAX	023-65862719	邮编 POSTAL CODE	
项目负责人 PROJECT MANAGER	杨桦 YANG HUA	设计人 DESIGNER	杨桦 YANG HUA
审核人 CHECKER	李静 LI JING	校对 CORRECTOR	李静 LI JING
制图人 DRAWER	马静雯 MA JING WEN	审核人 APPROVED BY	杨桦 YANG HUA
出图人 ISSUED BY	杨桦 YANG HUA	审核人 APPROVED BY	杨桦 YANG HUA
客户名称 CLIENT	重庆合众建筑设计有限公司 CHONGQING HANZHONG BUILDING PLANNING DESIGN CO., LTD.	客户名称 CLIENT	重庆合众建筑设计有限公司 CHONGQING HANZHONG BUILDING PLANNING DESIGN CO., LTD.
项目名称 PROJECT	22层商住楼工程 22-STOREY RESIDENTIAL BUILDING PROJECT	项目名称 PROJECT	22层商住楼工程 22-STOREY RESIDENTIAL BUILDING PROJECT
子项目名称 SUB-PROJECT		子项目名称 SUB-PROJECT	
图名 DRAWING TITLE	电梯二~七层平面图 ELEVATOR 2-7 FLOOR PLAN	图名 DRAWING TITLE	电梯二~七层平面图 ELEVATOR 2-7 FLOOR PLAN
日期 DATE	2023.06	日期 DATE	2023.06

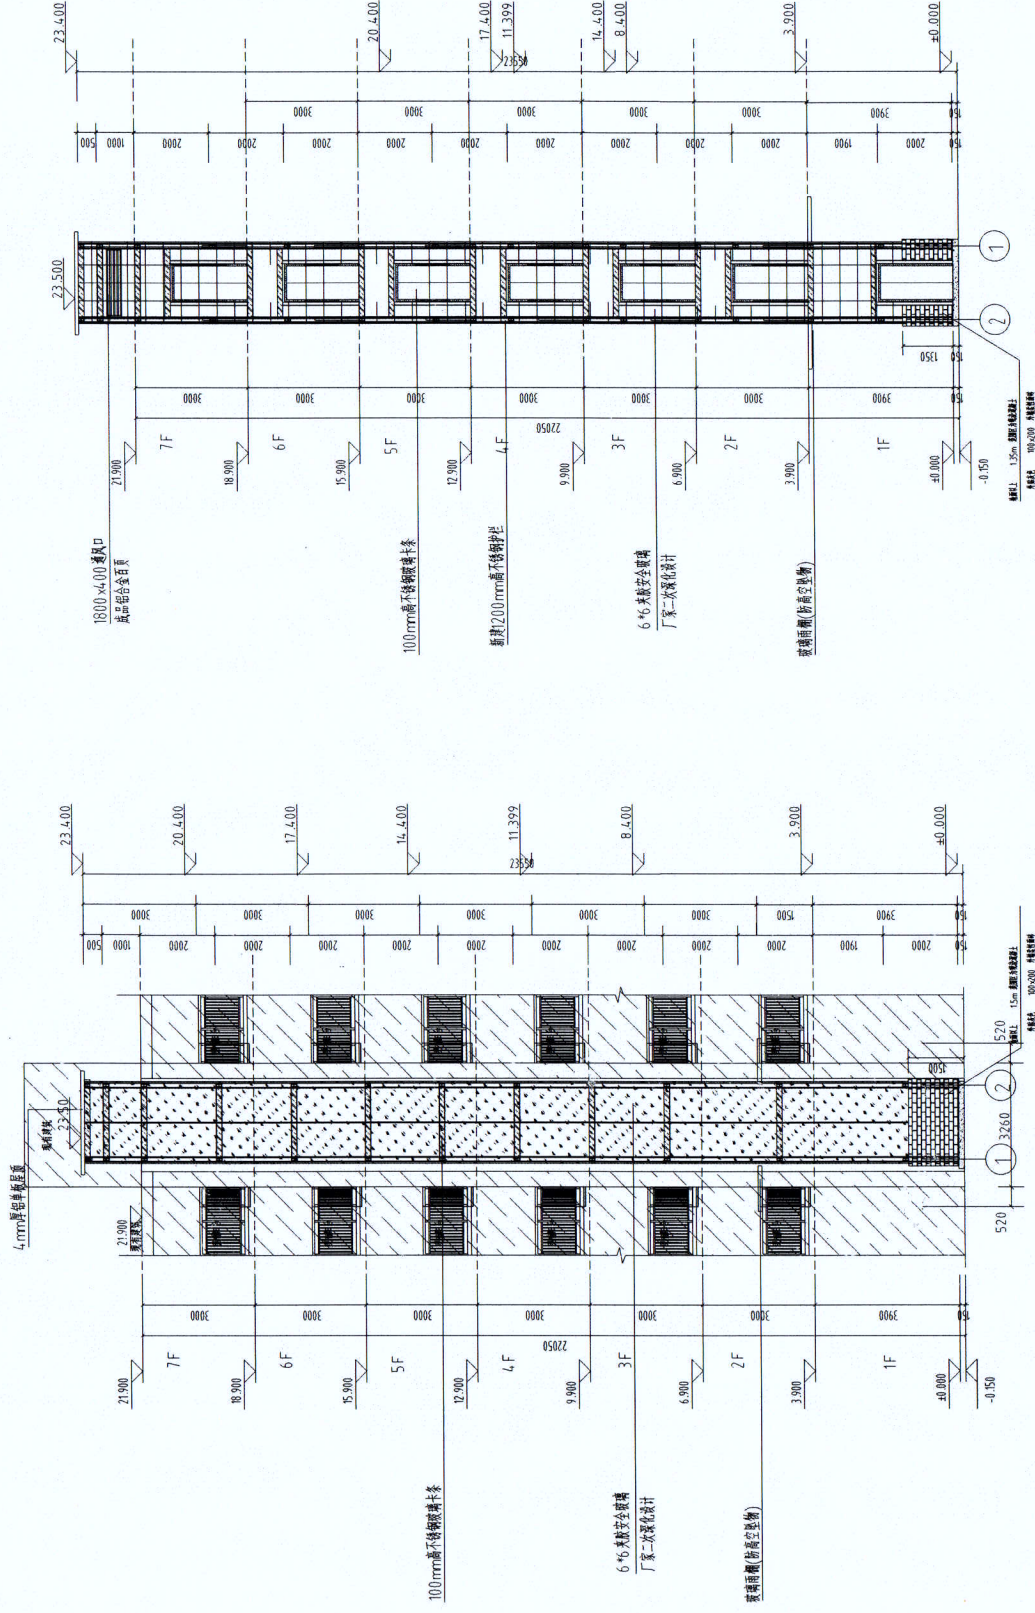

②-① 轴立面图


①-②轴立面图

重庆渝宏建筑规划设计有限公司
Chongqing Yuhong Building

資料番号 R329-JONES NO.	甲種 A150003928
番号 A00	資料名 資料名は不明な資料の27号巻の5頁
巻号 VII	023-65162719
冊数 P4X	023-65162719


[illegible]

工程名称 Project	子项名称 Sub Project	图名 Drawing Title	修改记录		修改日期 2023.06.07	修改人 22级环境设计班	审核人 22级环境设计班
			日期 Drawing Date	修改人 Project No.	修改日期 2023.06.07	修改人 22级环境设计班	审核人 22级环境设计班

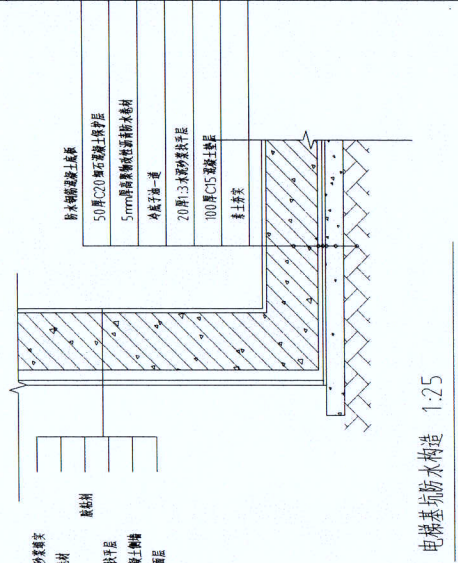


电梯基坑防水:

1. 电梯基坑防水工程设计执行《地下工程防水技术规范》GB50108-2008和地方有关规范和规定。
2. 本工程电梯基坑防水等级为一级,墙体及底板混凝土采用防水混凝土,防水混凝土的设计抗渗等级为P6;
3. 钢筋混凝土墙体结构要满足防水的要求外,迎水面作钢筋混凝土墙身接缝结构要满贴防水卷材。
4. 5 层自筑聚合物改性沥青防水卷材。
- 5 施工过程中应有资质的专业防水施工队严格按照有关施工操作规程进行,每道工序应即时验收合格后再进行下一道工序,施工接缝处做好保护层。

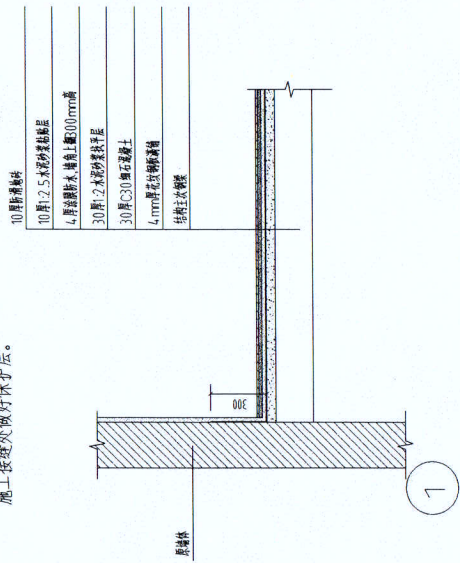

新建楼板大样图

说明:
抹灰前应对外墙孔洞进行封堵,尺寸小于30mm的孔洞,用发泡枪枪头自外墙内侧面注入聚氨酯类发泡胶堵塞;尺寸30mm~200mm的洞口,用微膨胀干硬性砂浆(混凝土)尺寸大于200mm的较大孔洞用细石混凝土堵塞密实。

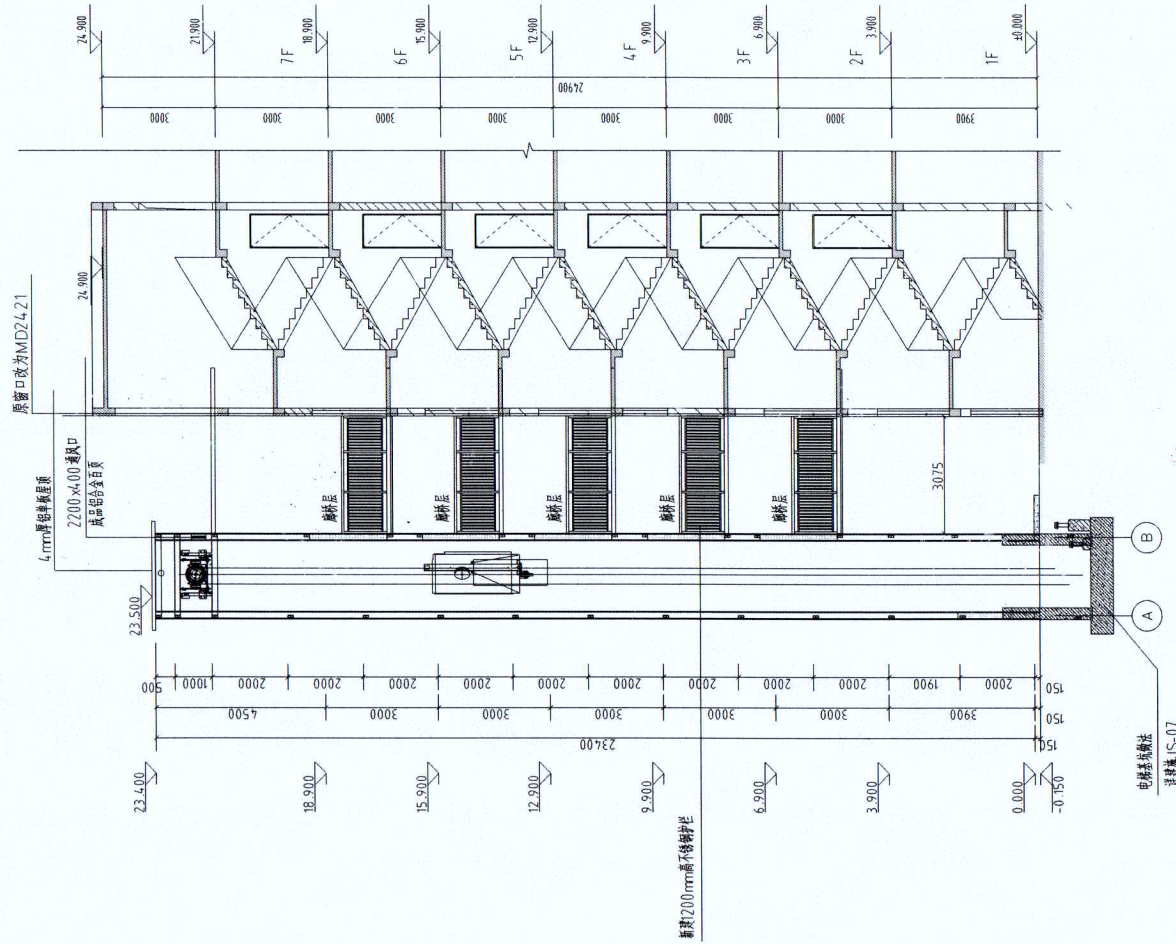

A-B轴剖面图 1:100

[illegible]

