
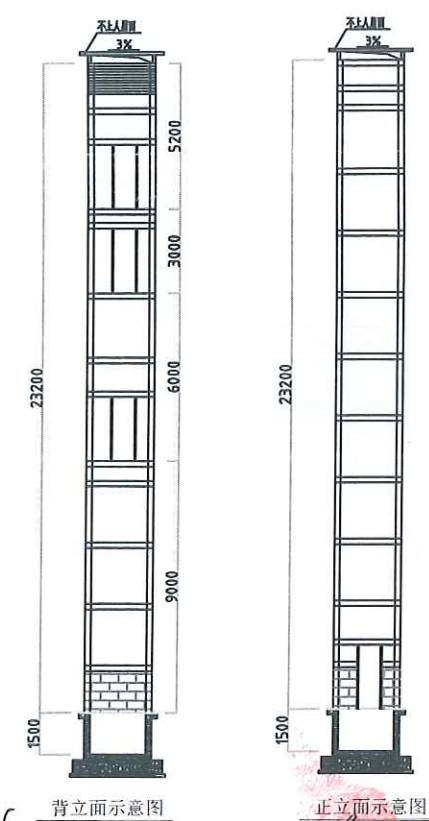
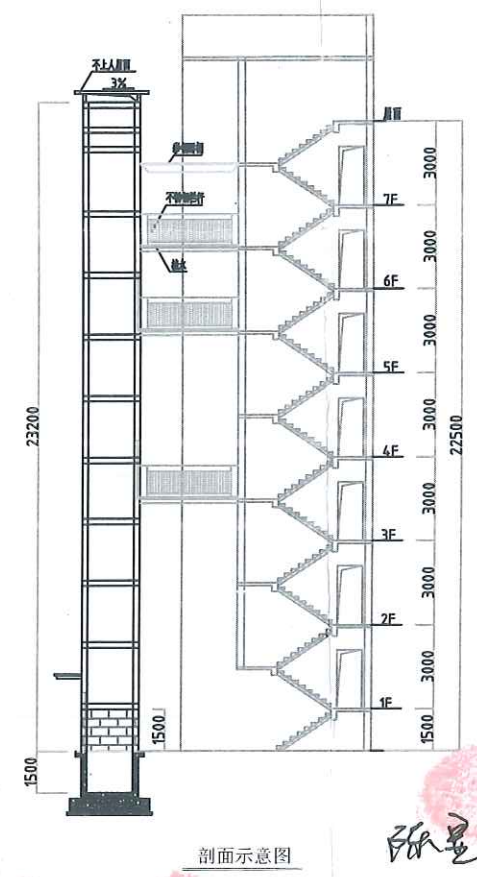
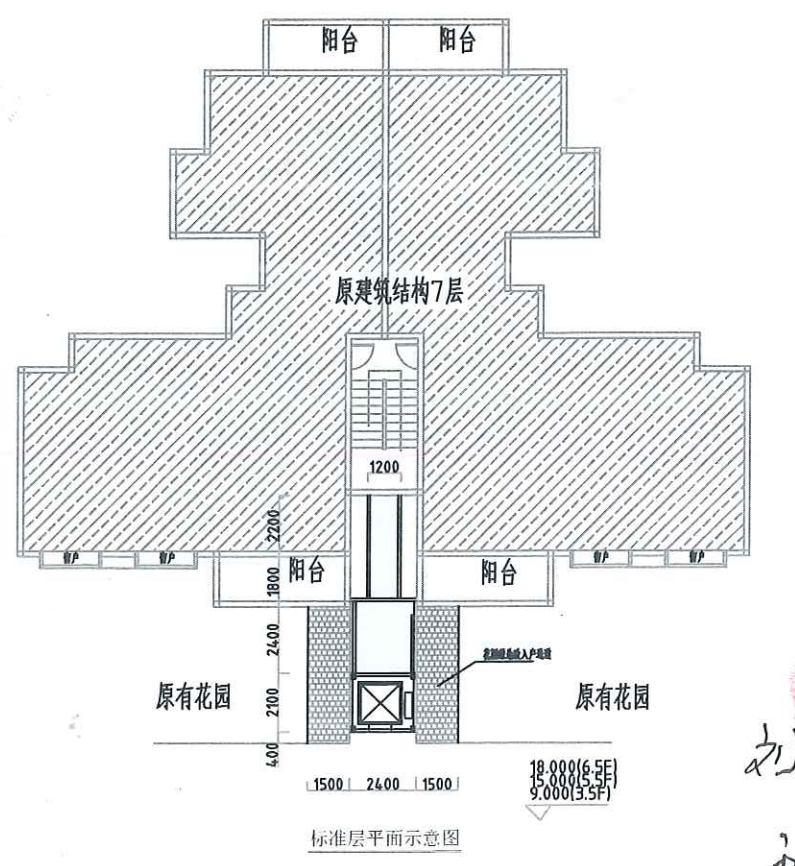


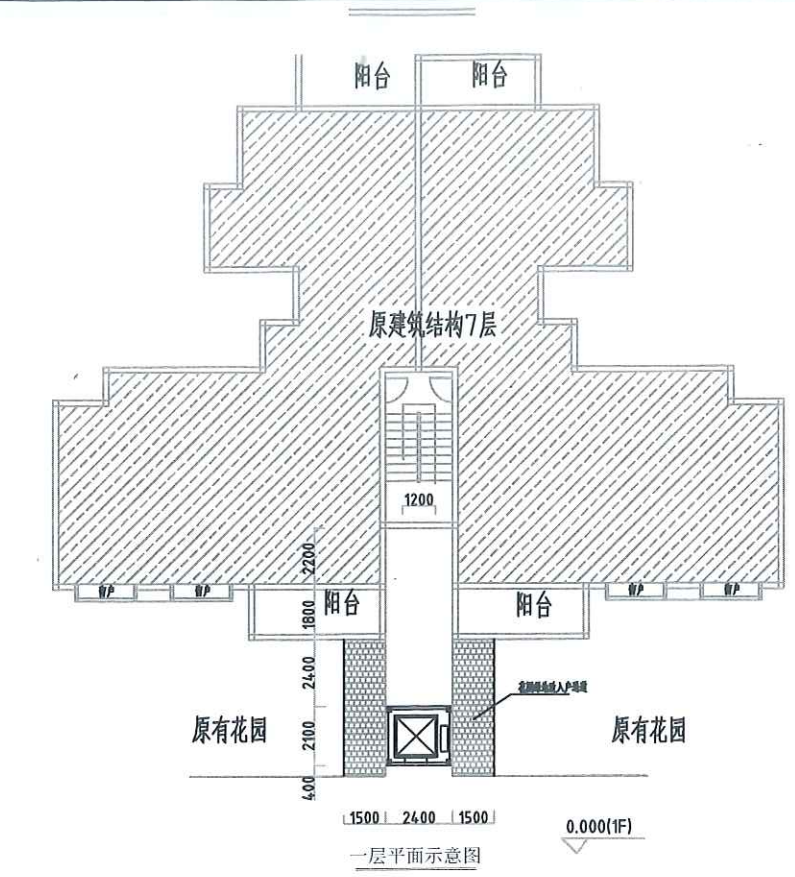

钢结构井道电梯主要规格

规格	无机房乘客电梯		
型号	SE6000/N-S		
额定人数/载重	10人 800kg		
轿厢内尺寸	1400x1350x2400		
出入口尺寸	800宽度(JJ)x2100(高度HH)		
停止楼层	7层 4站 4门		
开门方式	中分	曳引比	2:1
控制方式	单梯	额定速度(m/s)	1.0
拖动方式	VVVF	主机功率(KW)	5.4
电源要求	动力电源 380±7%V/50Hz		
(三相五线制)	照明电源 220V/20A/50Hz		
	接地电阻值不大于4Ω		
载荷点反力(KN)	R1 55	R3 88	R5 21
	R2 42	R4 68	R6 17

- 以上数据均为单台电梯所需数值
- 业主提供现场施工用水用电及材料堆放场地。
 - 由大德配电站至配电站之动力、照明设备及单梯接地线配线。
 - 供放置电梯附件之临时仓库。
 - 在电梯工程进场前，在各出入口门放置安全防护网。
- | | | | |
|-------|------------------------------|------|---------|
| 底坑混凝土 | C30自拌混凝土 | 底坑钢筋 | Φ12双层双向 |
| 井道立柱 | Q235B 200x200x6 | | |
| 井道横柱 | Q235B 150x100x6 | | |
| 廊桥主梁 | Q235B 150x100x6 | | |
| 廊桥次梁 | Q235B 100x50x4 | | |
| 门框梁及柱 | Q235B 50x50x4 | | |
| 廊桥基层 | 30mm水泥纤维板，表面铺贴防滑砖 | | |
| 廊桥栏杆 | 不锈钢栏杆 | | |
| 井道外装饰 | 三面6+1.14+6夹胶钢化玻璃，正面20mm金属雕花板 | | |
| 井道顶棚 | 0.426x75x0.426夹心彩钢瓦 | | |
- 井道之垂直允许偏差值：A.提升高度≤30m：0~+25mm。
B.提升高度≤50m：0~+35mm。
C.提升高度≤70m：0~+50mm。
 - 底坑地面应平整并应做防水层，不得有积水和渗漏。
 - 有不同停止层时，在停止层楼面间隔超过11m时，每隔11m以内应设置安全门(350mmx高1800mm)。

注：1.本土建技术条件为电梯土建布置图的重要组成部分，必须严格遵守。
未尽事宜，请参阅国家电梯标准GB7588-2003相关条款。
2.如果土建未按本条件及布置图施工，由用户负责整改，由此而造成
的后果均由用户承担。
3.以上井道尺寸如有变更，请及时以书面形式通知我公司，且要得到我
公司认可方能更改。

图纸确认：用户单位完全同意按此图规格尺寸制造

确认：[Signature] 日期：2023.6.9 [Company Stamp]

项目名称	大足蓝湖丽都11栋4单元增设电梯		
图纸编号	SMTDJ-DZLHLD11-4-L1		
绘图	电梯土建布置图		
校对	初始出图日期 20230609		
审核	单位：mm 共1页，第1页		

