




B
A—C
D

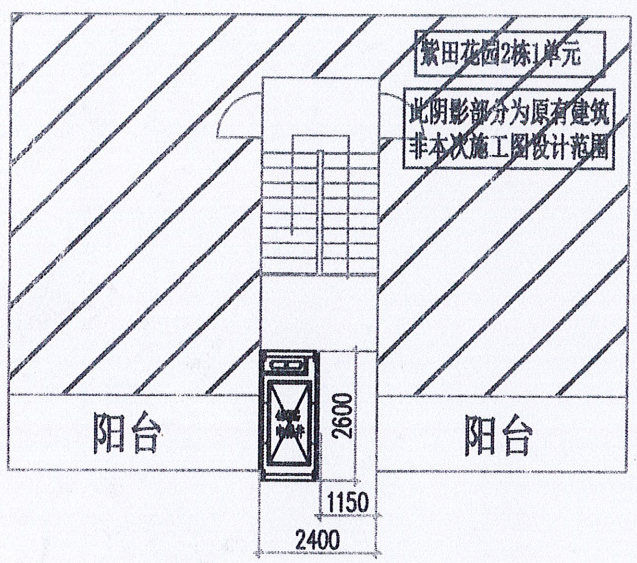


增设电梯一层平面布置图

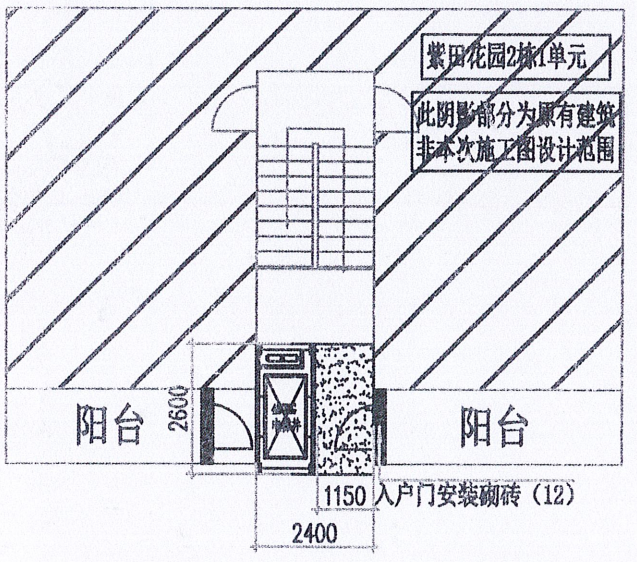

增设电梯二、三、四、六层平面布置图

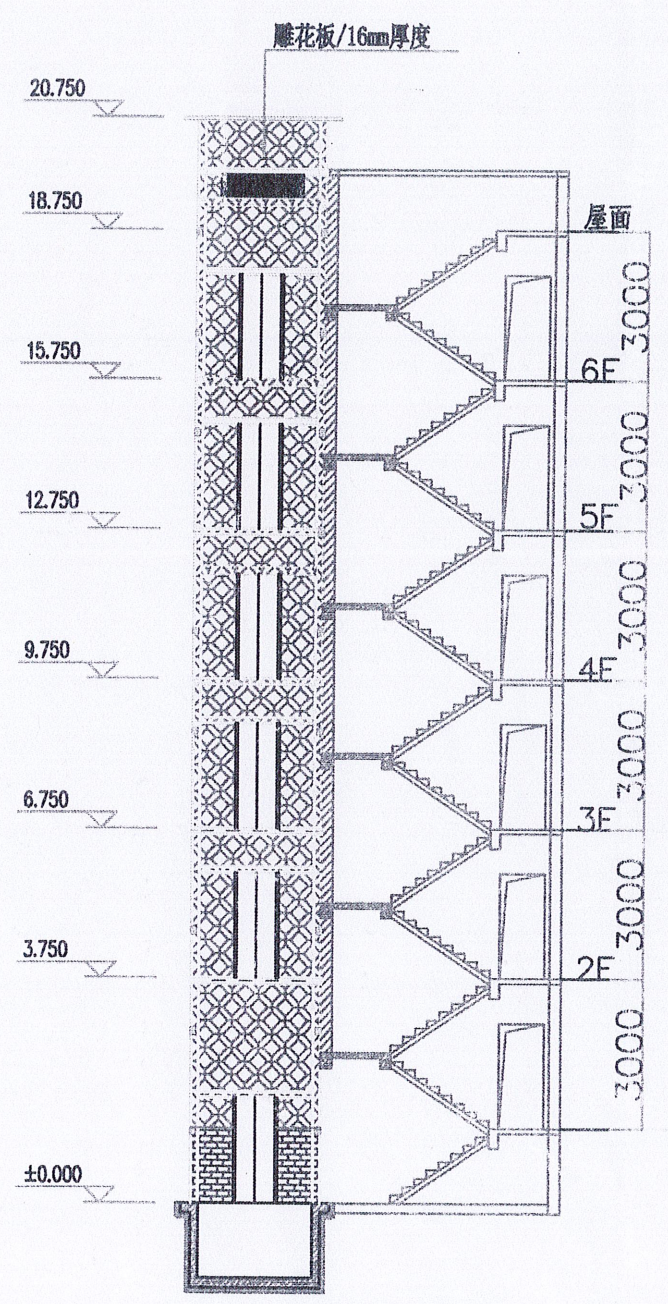

增设电梯侧立面图

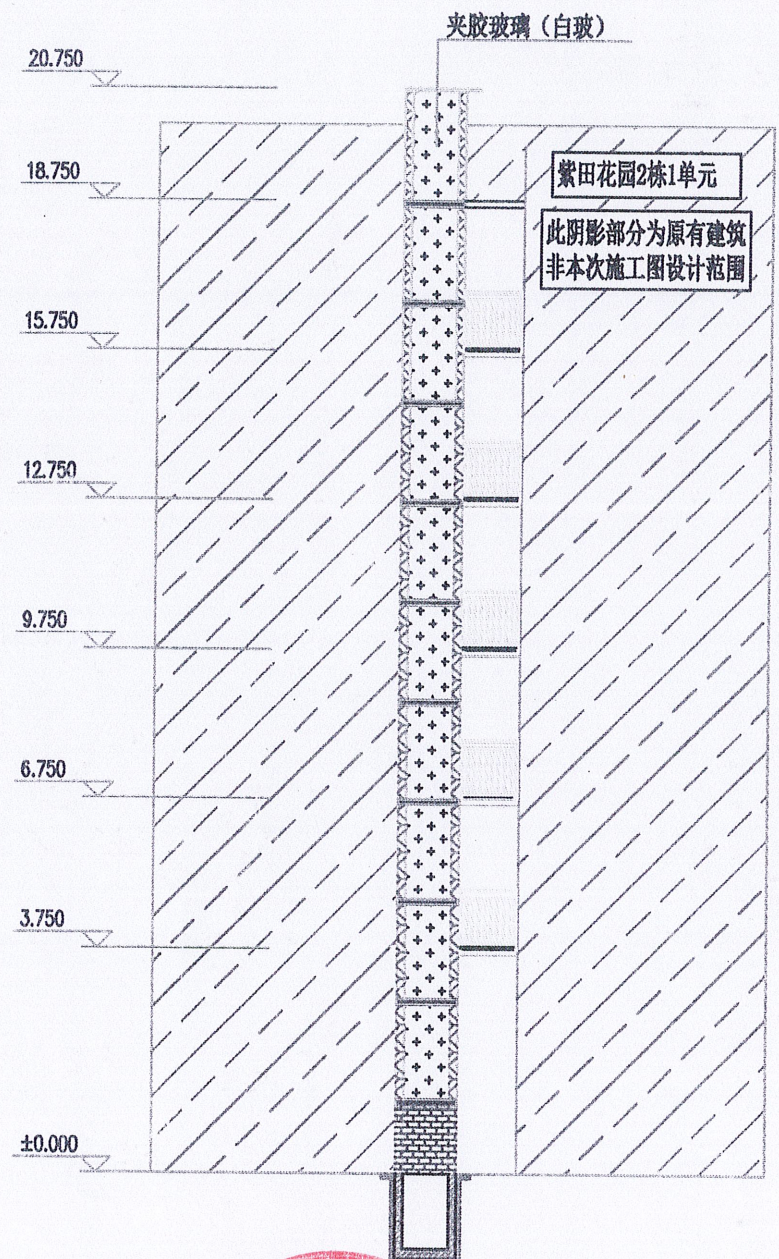

增设电梯正立面图

钢结构井道电梯主要规格

规格	无机房乘客电梯
型号	SE6000/N-S
额定人数	载重 6人 450kg
轿厢内尺寸	1600x800x2400
出入口尺寸	800宽度JJ)x2100(高度IH)
停止楼层	6层 6站 10门
开门方式	中分 曳引比 2:1
控制方式	单梯 额定速度(m/s) 1.0
拖动方式	VVVF 主机功率(KW) 5.4
电源要求	动力电源 380 7%V/50Hz (三相五线制) 照明电源 220V/20A/50Hz 接地电阻值不大于4Ω
载荷点	底坑 155R 188R 521 顶层高度K 4800 (KNR242R 468R 617) 底坑深度S 1500

以上数据均为单台电梯所需数值

- 1、业主提供现场施工用水用电及材料堆放场地。
 - 2、由大梯至小梯之动力、照明设备及单独接地线系统。
 - 3、提供电梯井道之结构图。
 - 4、在电梯井道入口处，在各出入口门放置安全防护栏或护网。
- | | | |
|-------|----------------------|------------------|
| 底坑深度 | C30 自拌混凝土 | 预埋钢筋 φ12 双层双向 |
| 井道立柱 | Q235B | 150*100*6 |
| 井道横柱 | Q235B | 150*100*5 |
| 井道主梁 | Q235B | 150*100*5 |
| 井道次梁 | Q235B | 100*50*4 |
| 井道导轨 | Q235B | 150*50*3 |
| 井道压板 | 压板钢板 | 沿井道壁上下分布，表面做防锈处理 |
| 井道护栏 | 不锈钢护栏 | 按国家标准配置 |
| 井道外装饰 | 井道立面金属饰面 | |
| 井道顶棚 | 0.426*75*0.426 夹心岩棉板 | |

- 5、井道之总垂直允许偏差度<30m: 0~+25mm.
B. 提升高度<50m: 0~+35mm.
C. 提升高度<70m: 0~+50mm.
- 6、底坑地面应平整并应做防水层，不得有积水及渗漏。
- 7、有不同停止楼层时，在停止楼层间隔超过1m时，应设置安全门<350mm*高1800mm>。

注: 1. 本土建技术条件为电梯土建布置图的重要组成部分，必须严格遵守。未尽事宜，请参阅国家电梯标准GB7588-2003相关条款。
2. 以上井道尺寸如有变更，请及时以书面形式通知我公司。且要得到我公司认可方能更改。

图纸确认: 用户单位完全同意按此图规格尺寸制造

确认
日期

<公司盖章>

项目名称	紫田花园2栋增设电梯		
图纸编号	SMTDJ-		
绘图	郑贤毅	初始出图日期	20230319
校对	郑贤毅	单位	mm
审核	刘伟	共 页	第1 页



施密特电梯有限公司
Schmidt Elevator CO., Ltd

陈应(部代) 朱敏(部代) 何云(部代) 朱玲 冯超 饶玲 李心 张松 杨双 房家伟 徐时 杨密家代